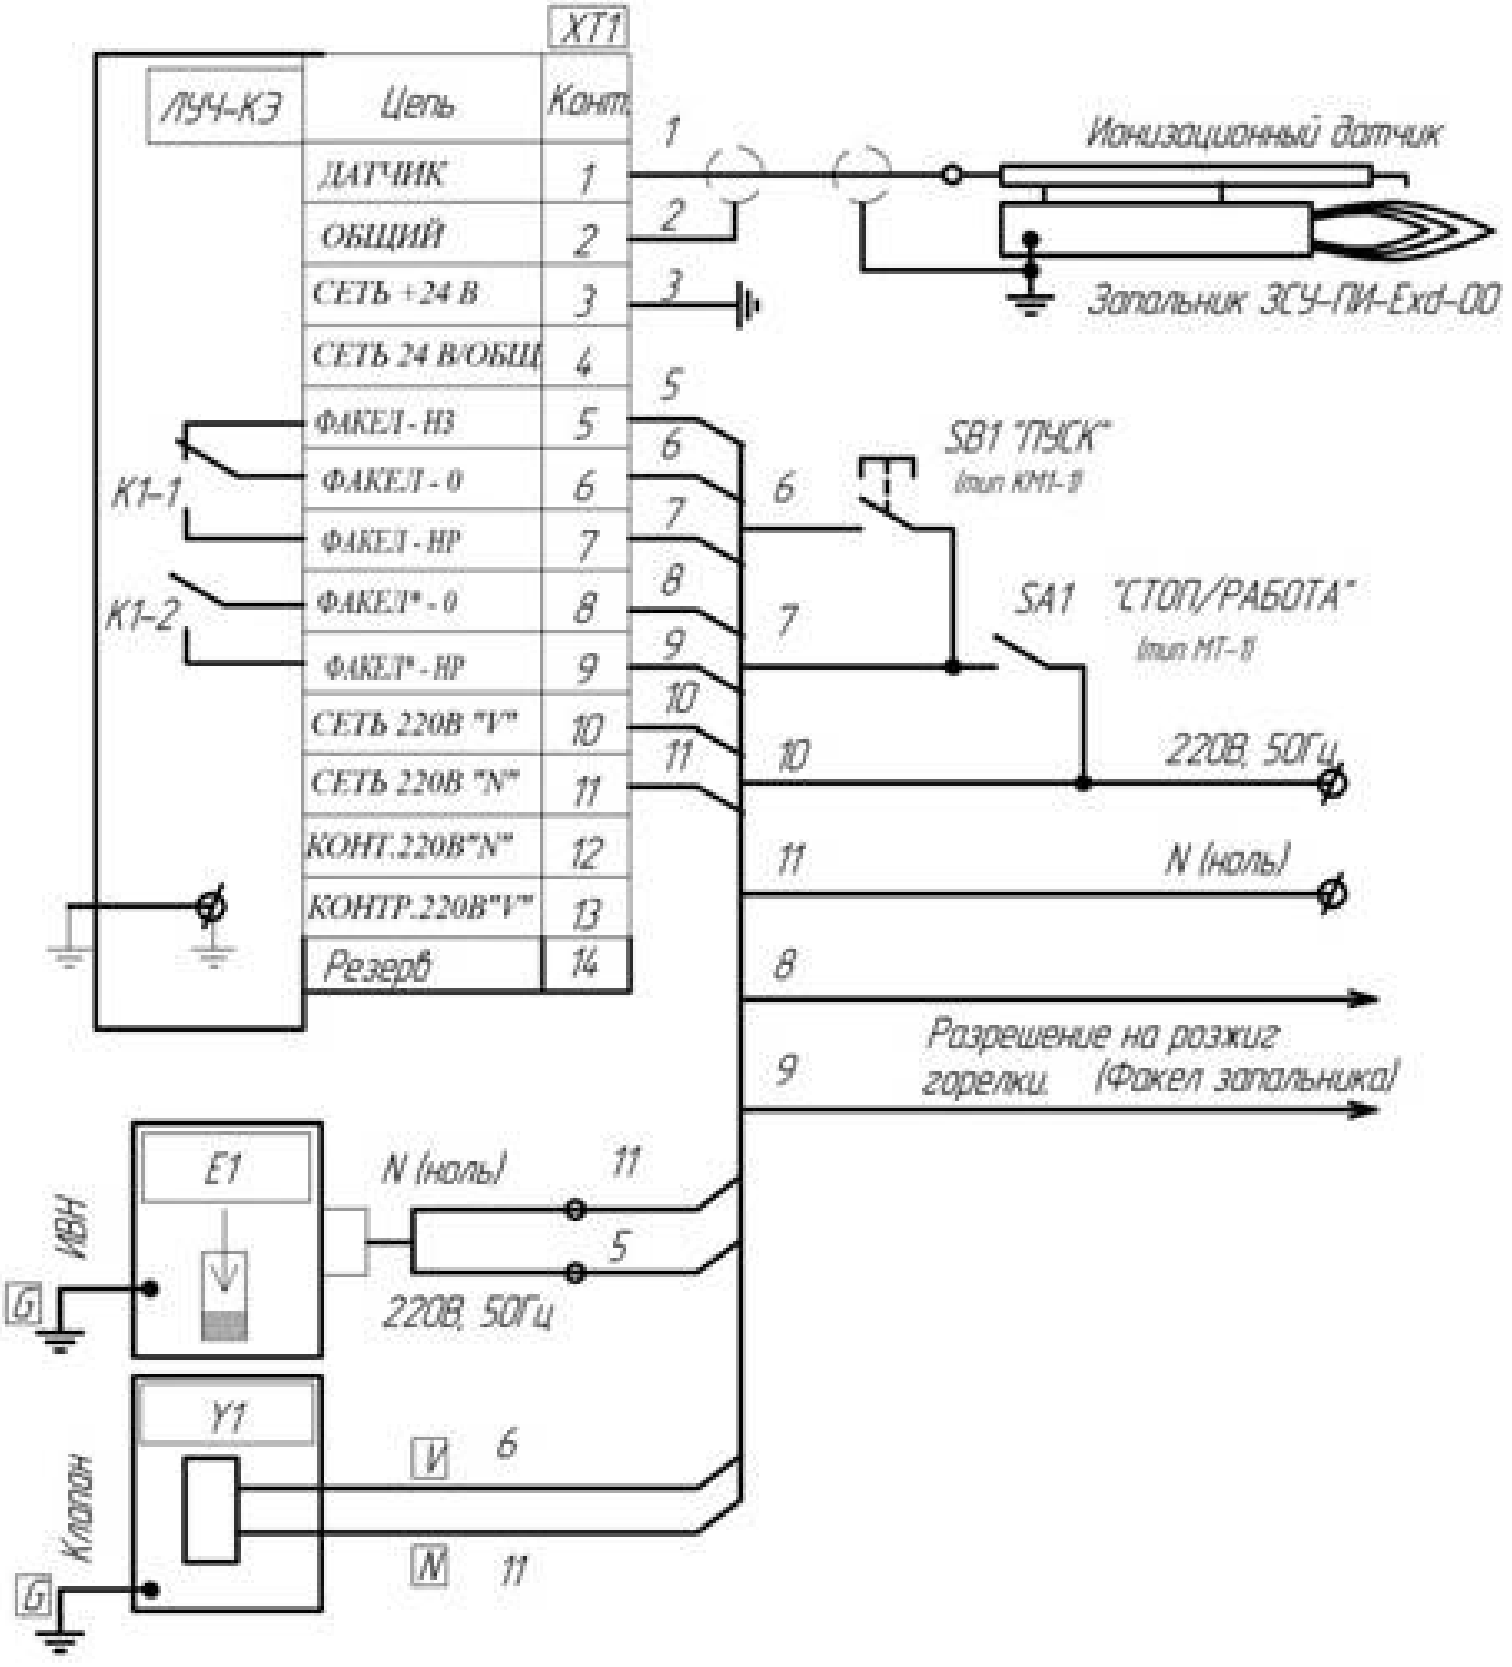

XT1
ЛУЧ-КЭ
Цепь
Конт.
ДАТЧИК 1
ОБЩИЙ 2
СЕТЬ +24 В 3
СЕТЬ 24 В/ОБЩ 4
ФАКЕЛ - НЗ 5
ФАКЕЛ - 0 6
ФАКЕЛ - НР 7
ФАКЕЛ* - 0 8
ФАКЕЛ* - НР 9
СЕТЬ 220В "V" 10
СЕТЬ 220В "N" 11
КОНТ.220В"N" 12
КОНТР.220В"V" 13
Резерв 14
Ионизационный датчик
Запальник ЗСУ-ПИ-Exd-00
K1-1
K1-2
SB1 "ПУСК"
тип КМ1-В
SA1 "СТОП/РАБОТА"
тип МТ-В
220В, 50Гц
N (ноль)
Разрешение на розжиг горелки (Факел запальника)
E1
ИВН
N (ноль)
220В, 50Гц
Y1
Клапан
V
N